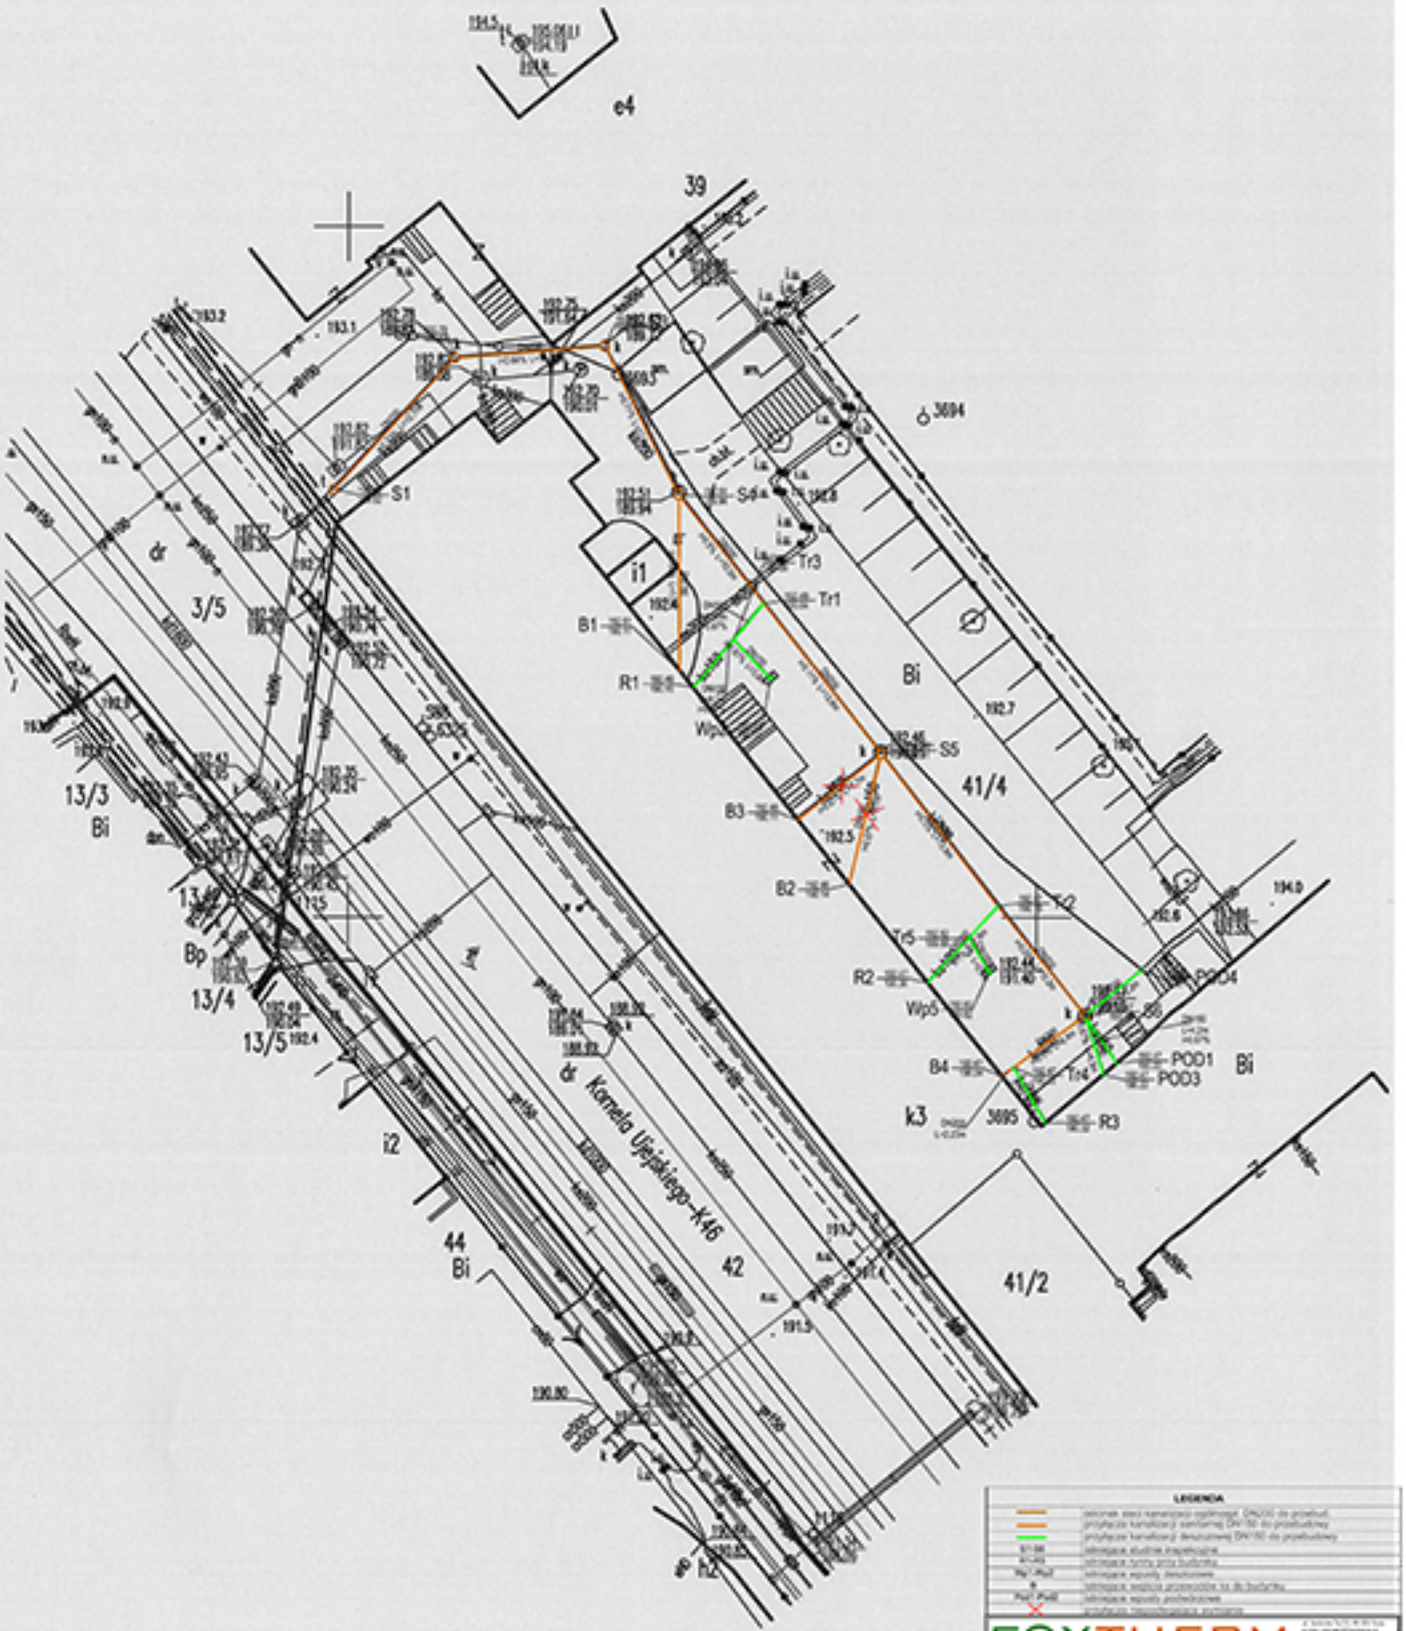

UWAGA

- odcinki B2 - S5 i B3 - S5 są nieczynne
- odcinek B1 - S4 do przebudowy
- odcinek B4 - S6 do przebudowy

Podane rzędne studni pochodzą z przeprowadzonej inwentaryzacji geodezyjnej. Po wykonaniu wykopów i odkryciu kolektora głównego oraz przyłączy deszczowych i kanalizacji sanitarnej należy wykonać korektę rzędnych studni tak aby spadki kanalizacji były w kierunku od studni S6 do S1.

LEGENDA

	odcinek sieci kanalizacji ogólnosp. DN200 do przebud.
	przyłącze kanalizacji sanitarnej DN150 do przebudowy
	przyłącze kanalizacji deszczowej DN150 do przebudowy
S1-S6	istniejące studnie inspekcyjne
R1-R3	istniejące rynny przy budynku
Wp1-Wp3	istniejące wpusty deszczowe
	istniejące wejście przewodów na do budynku
Pod1-Pod3	istniejące wpusty podwórzowe
	przyłącze niepodlegające wymianie

FOXTHERM
BIURO PROJEKTOWE MGR INŻ. ANDRZEJ LIS

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM PANS W NYSIE UL. UJEJSKIEGO 12
DZ. NR EWID. 2001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY		1:500	S1
MGR INŻ. ANDRZEJ LIS	OPL/0021/PWBB/21	05.2025r.	